



OBTURACIÓN EN ALTA PRESIÓN

PARA EMPALME:

BY PASS FLEXIBLE O RÍGIDO:
 • FLEXIBLE: MANGUERA Ø1½ CON CABLE DE SEGURIDAD AISI 316 Ø5mm.
 PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 60 Bar.
 • RÍGIDO: CARACTERÍSTICAS A DEFINIR POR ESTUDIOS Y PROYECTOS.
 VER NOTA 5

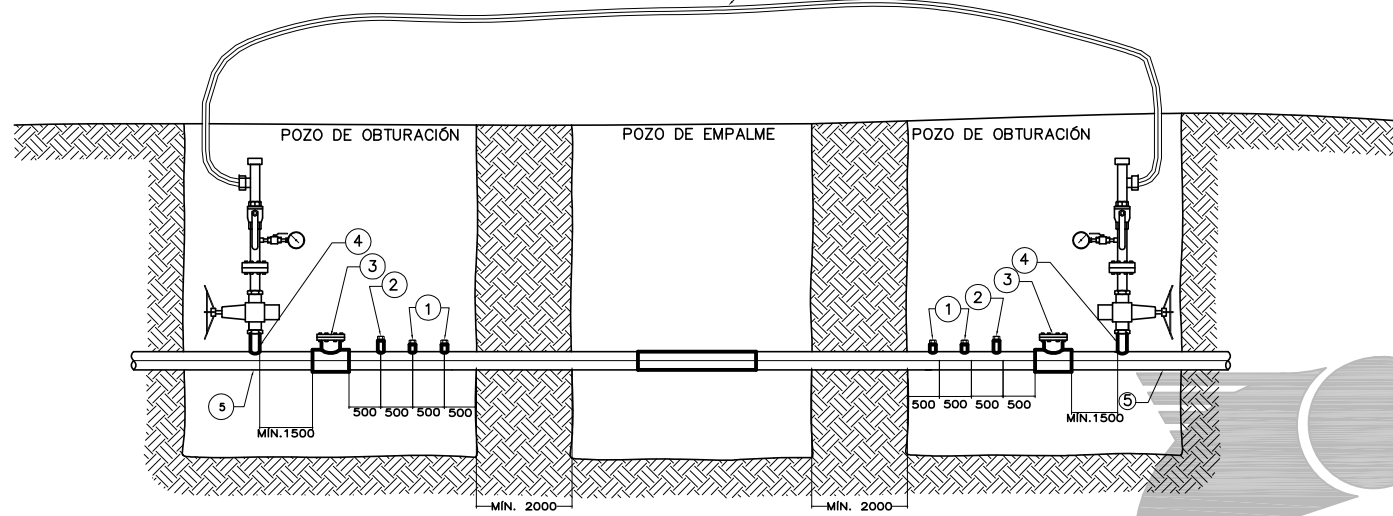

PARA CORTE:

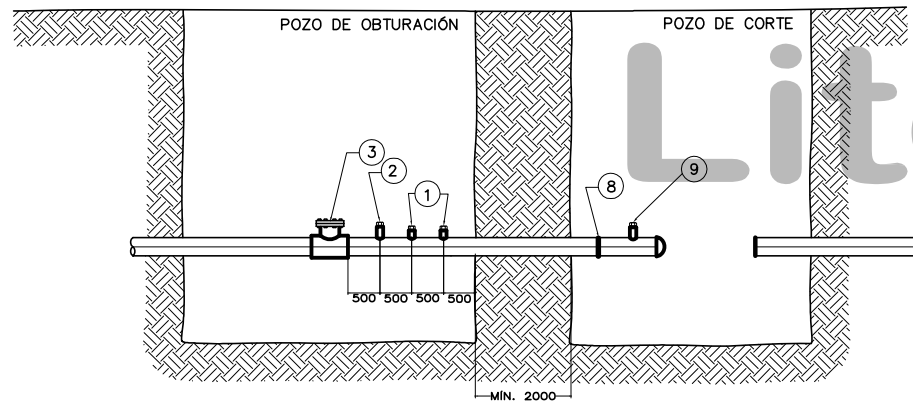

NOTAS:


- LA MONTURA O NIPLE SE AJUSTARÁ A LAS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LA INSTALACIÓN A OBTURAR.
- EL DIÁMETRO Y CANTIDAD DE TOR PARA BY PASS A INSTALAR LA DETERMINARÁ LITORAL GAS PARA CADA CASO PARTICULAR.
- DIÁMETRO REQUERIDO CUPLA:

Ø CAÑERÍA A OBTURAR	Ø CUPLA (mm)
≤ 6"	51
> 6"	76
- EN CASO DE OBTURACIONES SIN BY PASS, NO SE REQUERIRA LA INSTALACION DE LA MONTURA/NIPLE IDENTIFICADA CON POSICIÓN 4.
- LITORAL GAS DEFINIRÁ EN CADA CASO SI EL BY PASS SERÁ FLEXIBLE O RÍGIDO; LA CANTIDAD DE MANGUERAS NECESARIAS O EL DIÁMETRO DE LA CAÑERÍA A RÍGIDA.
- LA COMPACTACION DEBERA RESPETAR LO ESTABLECIDO EN LA ESPECIFICACION TECNICA LG/050/98 DE LITORAL GAS.
- LA SEÑALIZACIÓN, CONFIGURACIÓN Y DIMENSIÓN DE LAS EXCAVACIONES RESPETARÁ LO INDICADO EN EL SECCIÓN MTLG 1380.
- LAS DIMENSIONES ESTAN EXPRESADAS EN mm.
- LA DISTANCIA ENTRE POZOS LA DEFINIRÁ LITORAL GAS EN CADA CASO. SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SE RESPETARÁN LOS 2 mts. MÍNIMOS INDICADOS.


OBTURACIÓN EN MEDIA PRESIÓN

PARA EMPALME:

BY PASS FLEXIBLE O RÍGIDO:
 • FLEXIBLE: MANGUERA Ø1½ CON CABLE DE SEGURIDAD AISI 316 Ø5mm.
 PRESIÓN MÁXIMA DE TRABAJO 60 Bar.
 • RÍGIDO: CARACTERÍSTICAS A DEFINIR POR ESTUDIOS Y PROYECTOS.

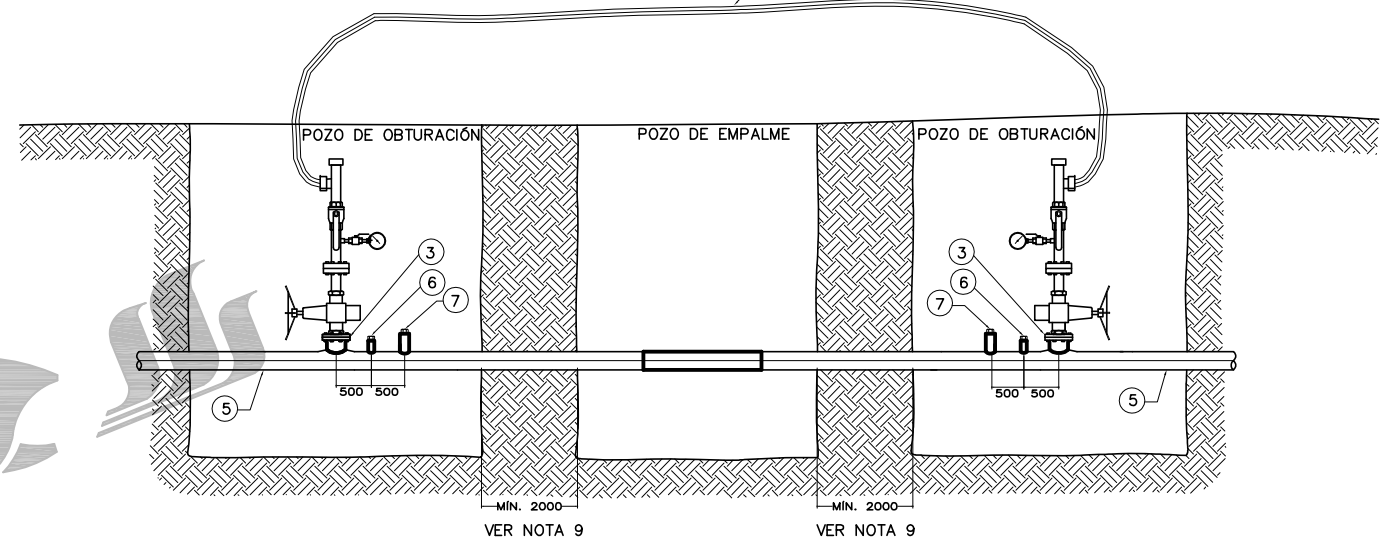

PARA CORTE:

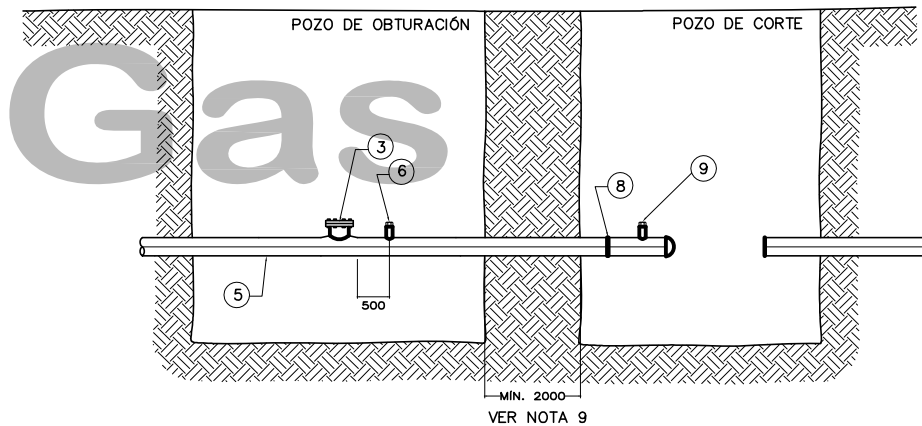

LISTA DE MATERIALES

POS.	DESCRIPCION	DIÁMETRO (mm)	SERIE
1	CUPLA CON TAPON ROSCADO PARA COLOCACIÓN DE VEJIGAS	VER NOTA 3	S-2000
2	THREAD-O-RING (TOR) PARA VENTEO	51 mm	S-600
3	MONTURA/NIPLE DE OBTURACION TIPO TDW	VER NOTA 1	VER NOTA 1
4	THREAD-O-RING (TOR) PARA BY PASS	VER NOTA 2	S-600
5	CAÑERÍA EXISTENTE AC		
6	CUPLA CON TAPÓN ROSCADO PARA VENTEO	19 mm	S-2000
7	NIPLE DE OBTURACION TIPO TDW PARA LA COLOCACIÓN DE VEJIGAS	VER NOTA 1	VER NOTA 1
8	DISCO EXPANSOR		
9	CUPLA CON TAPÓN ROSCADO PARA VENTEO	13 mm	S-2000



**OBTURACIÓN
CON Y SIN BY PASS**

PLANO N° REVISION: 1

1620-26

PROHIBIDA LA REPRODUCCION PARCIAL O TOTAL DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN AUTORIZACION ESCRITA DE LITORAL GAS
 REALIZO : MSL FECHA : 01/09/2011
 ACTUALIZO : ASD / JMA FECHA : 19/11/2012